


測地点	車内線量	車外線量
鹿島灘	120 nSv/h	185 nSv/h
大洗	100 nSv/h	158 nSv/h
内原	90 nSv/h	134 nSv/h
水戸	82 nSv/h	118 nSv/h
下妻	60 nSv/h	86 nSv/h
富津	51 nSv/h	64 nSv/h
南房総	37 nSv/h	47 nSv/h

車内線量と屋外線量の比較

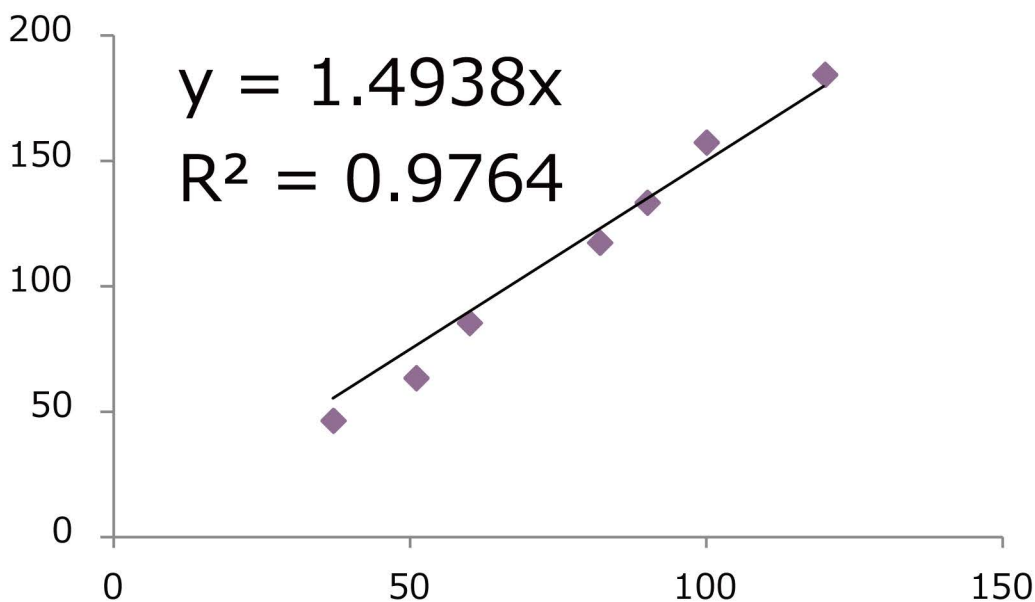

検量線 (横軸: 車内線量, 縦軸: 屋外線量)